

Planta de Situação


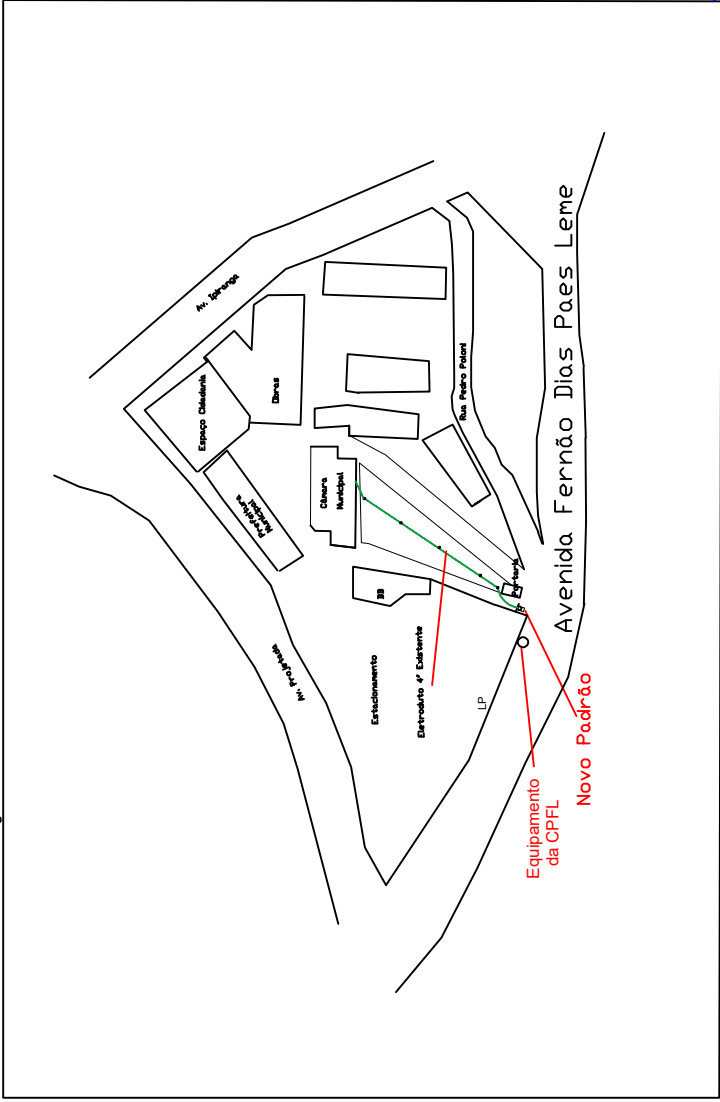


Diagrama Unifilar

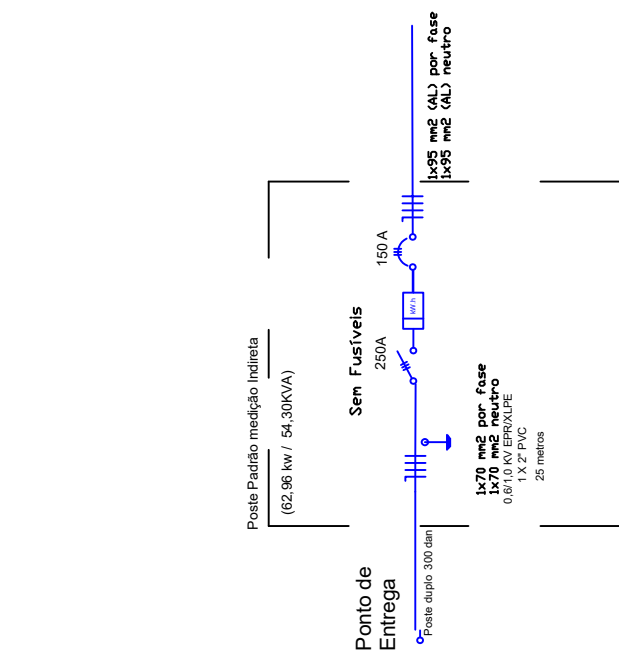

Notas:

- 1) Para elaboração do projeto/montagem, será seguida as orientações do GED 13, VERSÃO 2.28 -
- 2) Todas as ligações individuais terão neutro;
- 3) O poste terá 7,5 metros e: 300 dan. Tipo: (x) Poste Padrão de Medição Indireta = 300Dan
- 7) O aterramento será construído conforme des. 19 do GED 13 - 2.28

Medidor	FASES		
	V	A	B
CAM.	X	X	X
com neutro			

LOGOTIPO	MEDIÇÃO COLETIVA
(se hover)	127/220 volts
	Luiz Marcelo da Silva - CREA 5060871859
	Nome cliente: Câmara Municipal de Várzea Paulista
	Endereço: Av. Fernão dias Paes Leme, 284 - Centro - Várzea Paulista
	Cidade: Várzea Paulista
Data	Folha
3003/2023	01/01
	Escala NA